



# Raziskovalni monitoring v Kopališču Žusterna v letu 2024

Zaradi občasnih preseganj smernih vrednosti za odsvetovanje kopanja Nacionalnega inštituta za javno zdravje v preteklih letih preventivno opozarjamo na previdnost pri kopanju ob zunanjem delu otroškega bazena. Posebna previdnost naj bo namenjena otrokom in starejšim.

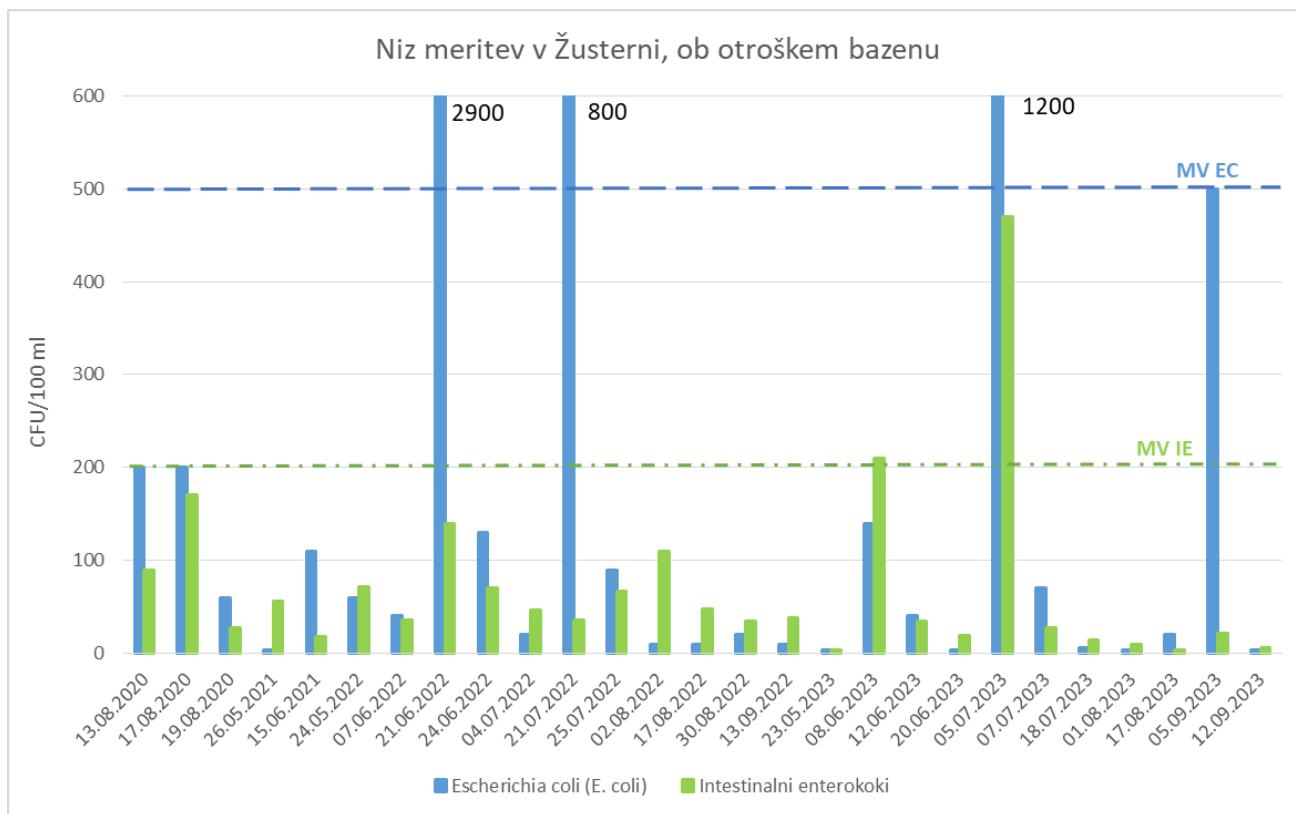

Kopanje je v neposredni bližini iztoka hudournika prepovedano, kar je ustrezno označeno.

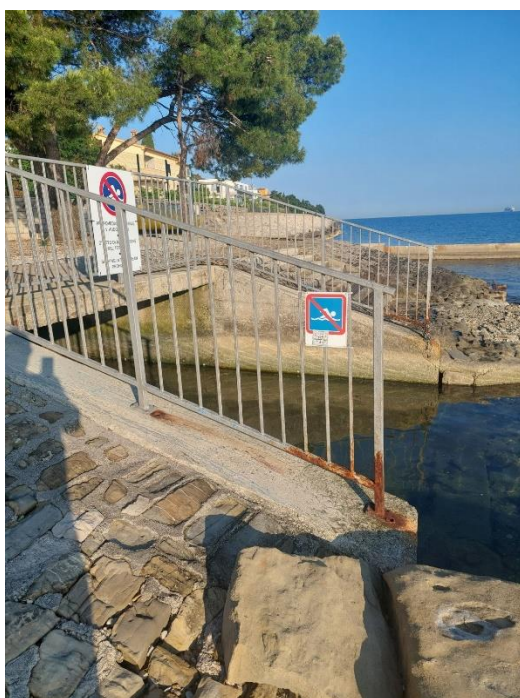

## Rezultati analiz vode 2024

Datum	Merilno mesto	<i>Escherichia coli</i> ( <i>E. coli</i> ) (CFU/100 ml)	Intestinalni enterokoki (CFU/100 ml)	Skladnost s smernimi vrednostmi NIJZ
22.5.2024	Otroški bazen (leva stranica)	80	39	skladen
5.6.2024	Otroški bazen (leva stranica)	20	26	skladen
18.6.2024	Otroški bazen (leva stranica)	<10	<10	skladen
4.7.2024	Otroški bazen (leva stranica)	30	14	skladen
16.7.2024	Otroški bazen (leva stranica)	20	<10	skladen
30.7.2024	Otroški bazen (leva stranica)	10	10	skladen
13.8.2024	Otroški bazen (leva stranica)	13	<10	skladen
27.8.2024	Otroški bazen (leva stranica)	20	55	skladen
11.9.2024	Otroški bazen (leva stranica)	30	60	skladen

Smjerne vrednosti za namen kopanja za parametra intestinalni enterokoki in *Escherichia coli* (NIJZ)

Parameter	<i>Escherichia coli</i> ( <i>E. coli</i> ) (CFU/100 ml)	Intestinalni enterokoki (CFU/100 ml)
kopalna voda	500	200